


LEGENDA:

- Istniejące gałazki stalowe do demontażu i odtworzenia
- 11K 600/1000 - Grzejnik płytowy zasilany bocznie (wymiana na nowe)

UWAGI:

- Ponowny montaż instalacji c.o. z nowych materiałów
- Gałązki c.o. z rur stalowych Ø15 łączonych przez spawanie
- Gałązki c.o. powyżej 2m od posadzki zaizolować pianką PUR gr. 20mm
- Należy przewidzieć montaż nowych zaworów grzejnikowych na zasileniu i powrocie
- Należy przeprowadzić płukanie instalacji, próbę szczelności oraz dokonać nastaw wstępnych

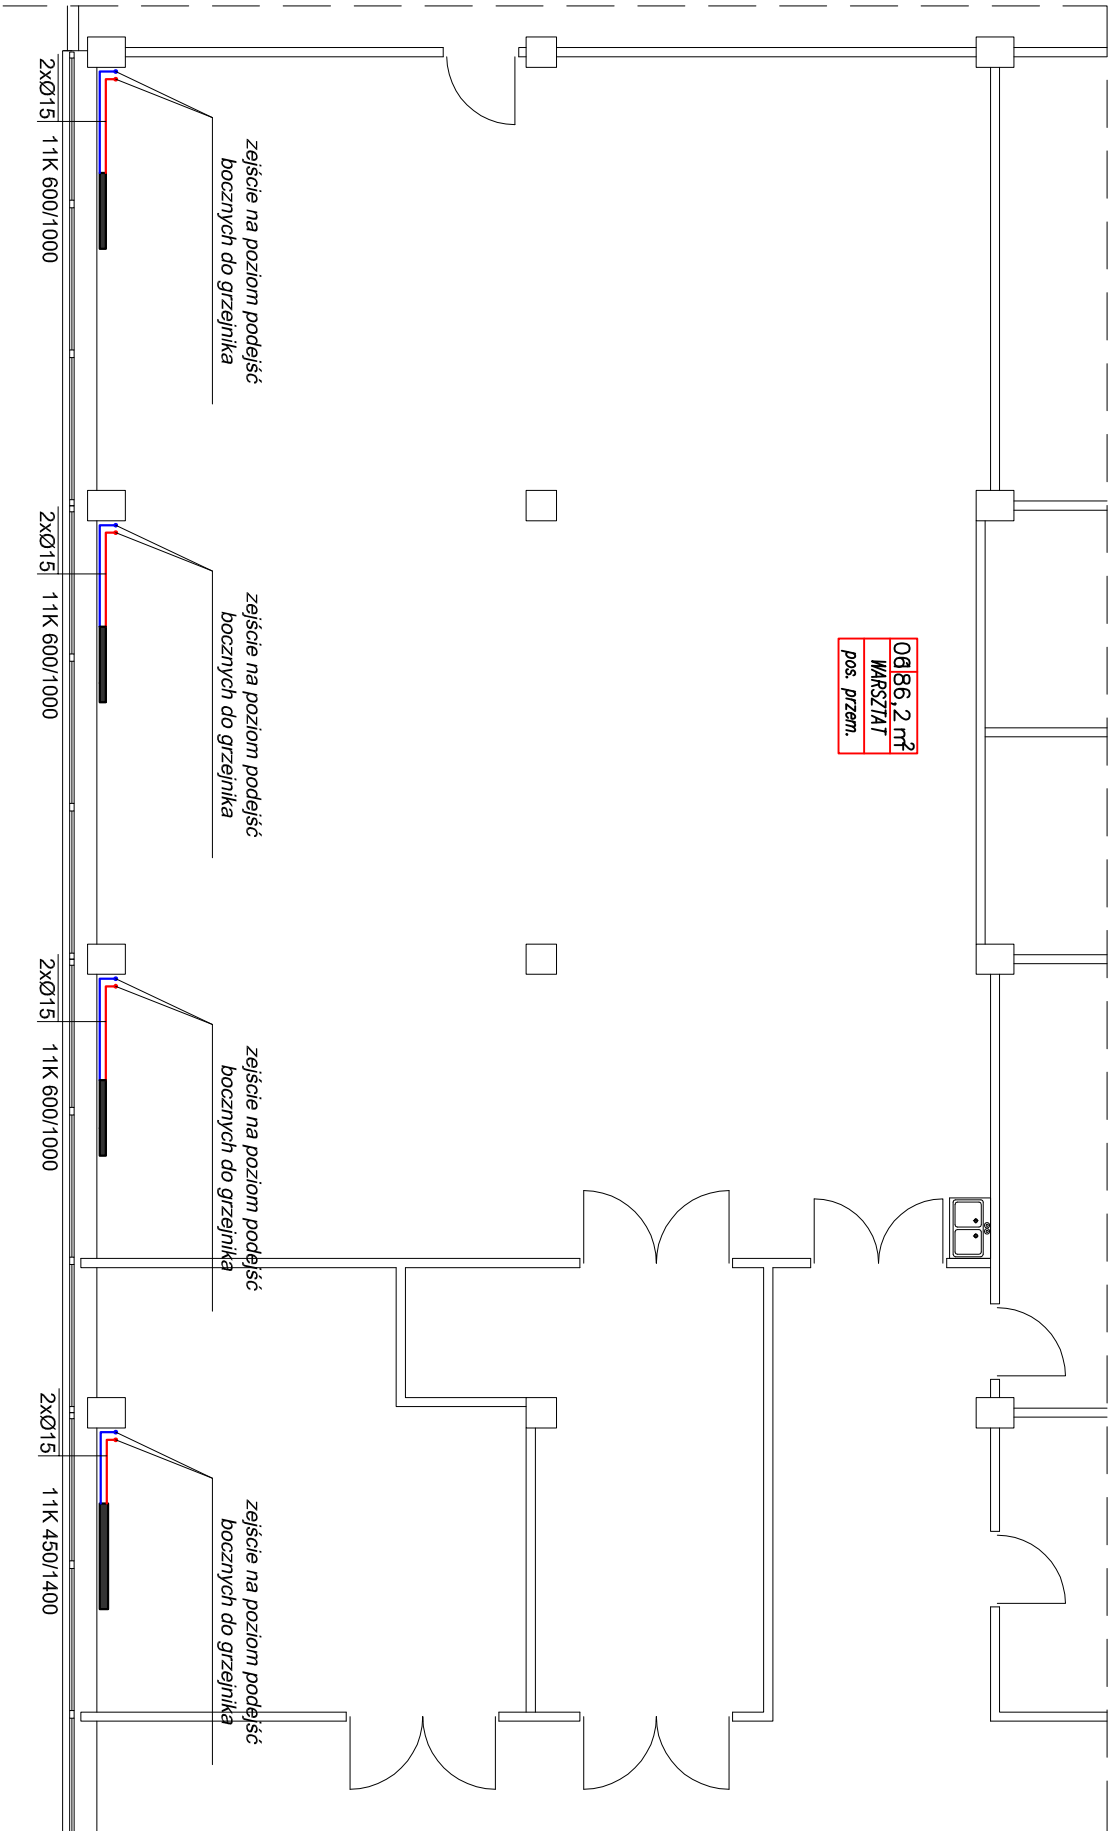

ekolux

BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW  
BRANŻY SANITARNEJ  
mgr inż. Tadeusz Nowakowski  
ul. Leszczyńskiego 11, 76-200 Słupsk  
tel. kom.: 59 841 79 05 / 501 099 885  
e-mail: ekolux@gmail.com

TEMAT:  
MODERNIZACJA BUDYNKU MZK  
w Kobylnicy  
ul. Poznańskiego 1A  
76-251 Kobylnica

INWESTOR:  
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji  
Sp. z o.o.  
ul. Szczecińska 41A, 76-200 Słupsk

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUŁ RYSUNKU:  
RZUT PARTERU  
(warsztat - pom. nr 06 oraz pom. techniczne)  
INSTALACJA C.O.  
demontaż/montaż

BRANŻA:  
SANITARNA

SKALA:  
1:100

PROJEKTANT:  
mgr inż. Tadeusz Nowakowski

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:  
inż. Stefan Małchowski

PODPIS:

OPRACOWAŁ:  
mgr inż. Małgorzata Szczurowska  
Piotr Nowakowski

PODPIS:

DATA:  
Kwiecień 2013

NR RYSUNKU:  
3.3.0