


LEGENDA:

- Istniejące gałązki stalowe do demontażu i odtworzenia
- Grzejnik płytowy bocznie (wymiana na nowe)

UWAGI:

1. Pomówny montaż instalacji c.o. z nowych materiałów
2. Gałązki c.o. z rur stalowych Ø15 łączonych przez spawanie
3. Gałązki c.o. powyżej 2m od posadzki zaizolować pianką PUR gr. 20mm
3. Należy przewidzieć montaż nowych zaworów grzejnikowych na zasilaniu i powrocie
4. Należy przeprowadzić płukanie instalacji, próbę szczelności oraz dokonać nastaw wstępnych

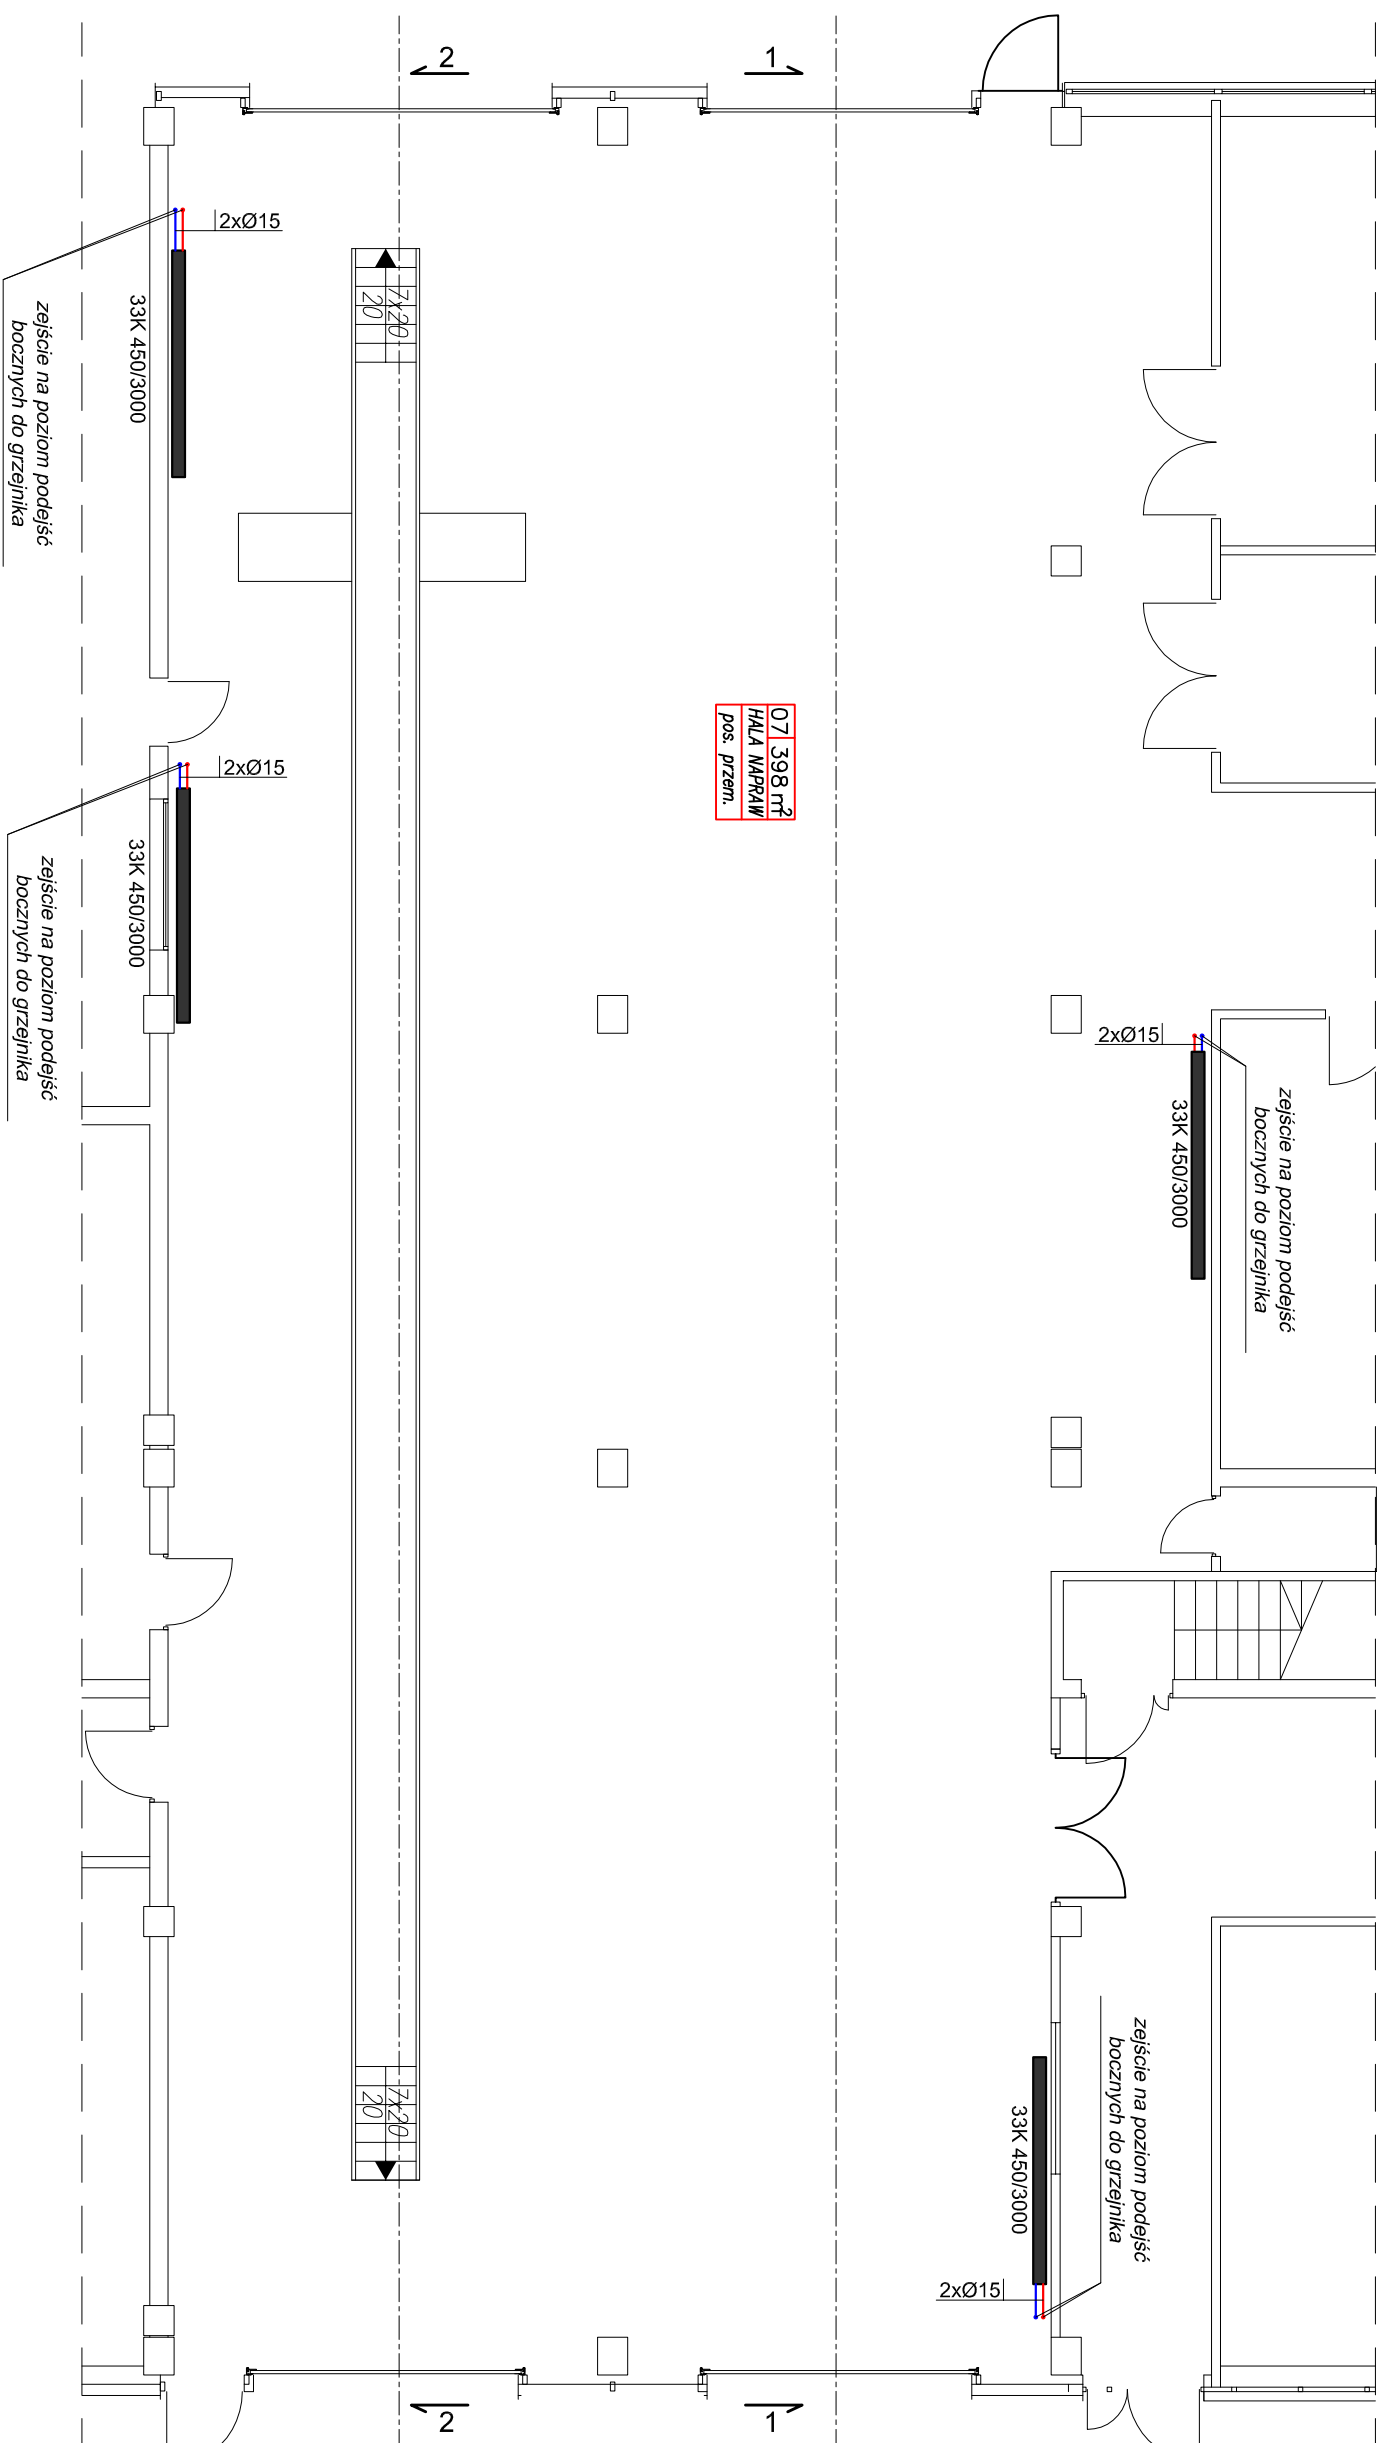

<div>ekoIux</div>	
BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW BRANŻY SANITARNEJ	
mgr inż. Tadeusz Nowakowski ul. Leszczyńskiego 11, 76-200 Słupsk tel. kom.: 59 841 79 05 / 501 039 885 e-mail: ekolux@gmail.com	
TEMAT:	MODERNIZACJA BUDYNKU MZK w Kobylnicy ul. Poznańskiego 1A 76-251 Kobylnica
INWESTOR:	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. ul. Szczecińska 41A, 76-200 Słupsk
FAZA:	
PROJEKT BUDOWLANY	
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PARTERU (mała napraw - pom. nr 07) INSTALACJA C.O. demoniacz/montaż
BRANŻA:	SKALA:
SANITARNIA	1:100
PROJEKTANT:	PODPIS:
mgr inż. Tadeusz Nowakowski Upewnienie projektowe w specjalności Instalacje ogrzewania i ciepłej wody sanitarniej zgodnie z Rozporządzeniem 128/06	
SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
mgr inż. Stefan Malchowski Upewnienie projektowe w specjalności Instalacje ogrzewania i ciepłej wody sanitarniej zgodnie z Rozporządzeniem 128/06	
OPRACOWAŁ:	PODPIS:
mgr inż. Małgorzata Szczurkowska Piotr Nowakowski	
DATA:	NR RYSUNKU:
Kwiecień 2013	3.2.0