


LEGENDA:

- Istniejące gałązki stalowe do demontażu i odtworzenia
- 33K 450/3000 - Grzejnik płytowy zasilany bocznie (wymiana na nowe)
- 22K* 600/800 - Grzejnik j.w. w wersji ocynkowanej (wymiana na nowe)

- UWAGI:
- Ponowny montaż instalacji c.o. z nowych materiałów
 - Gałązki c.o. z rur stalowych Ø15 łączonych przez spawanie
 - Gałązki c.o. powyżej 2m od posadzki zaizolować pianką PUR gr. 20mm
 - Należy przewidzieć montaż nowych zaworów grzejnikowych na zasileniu i powrocie
 - Należy przeprowadzić płukanie instalacji, próbę szczelności oraz dokonać nastaw wstępnych

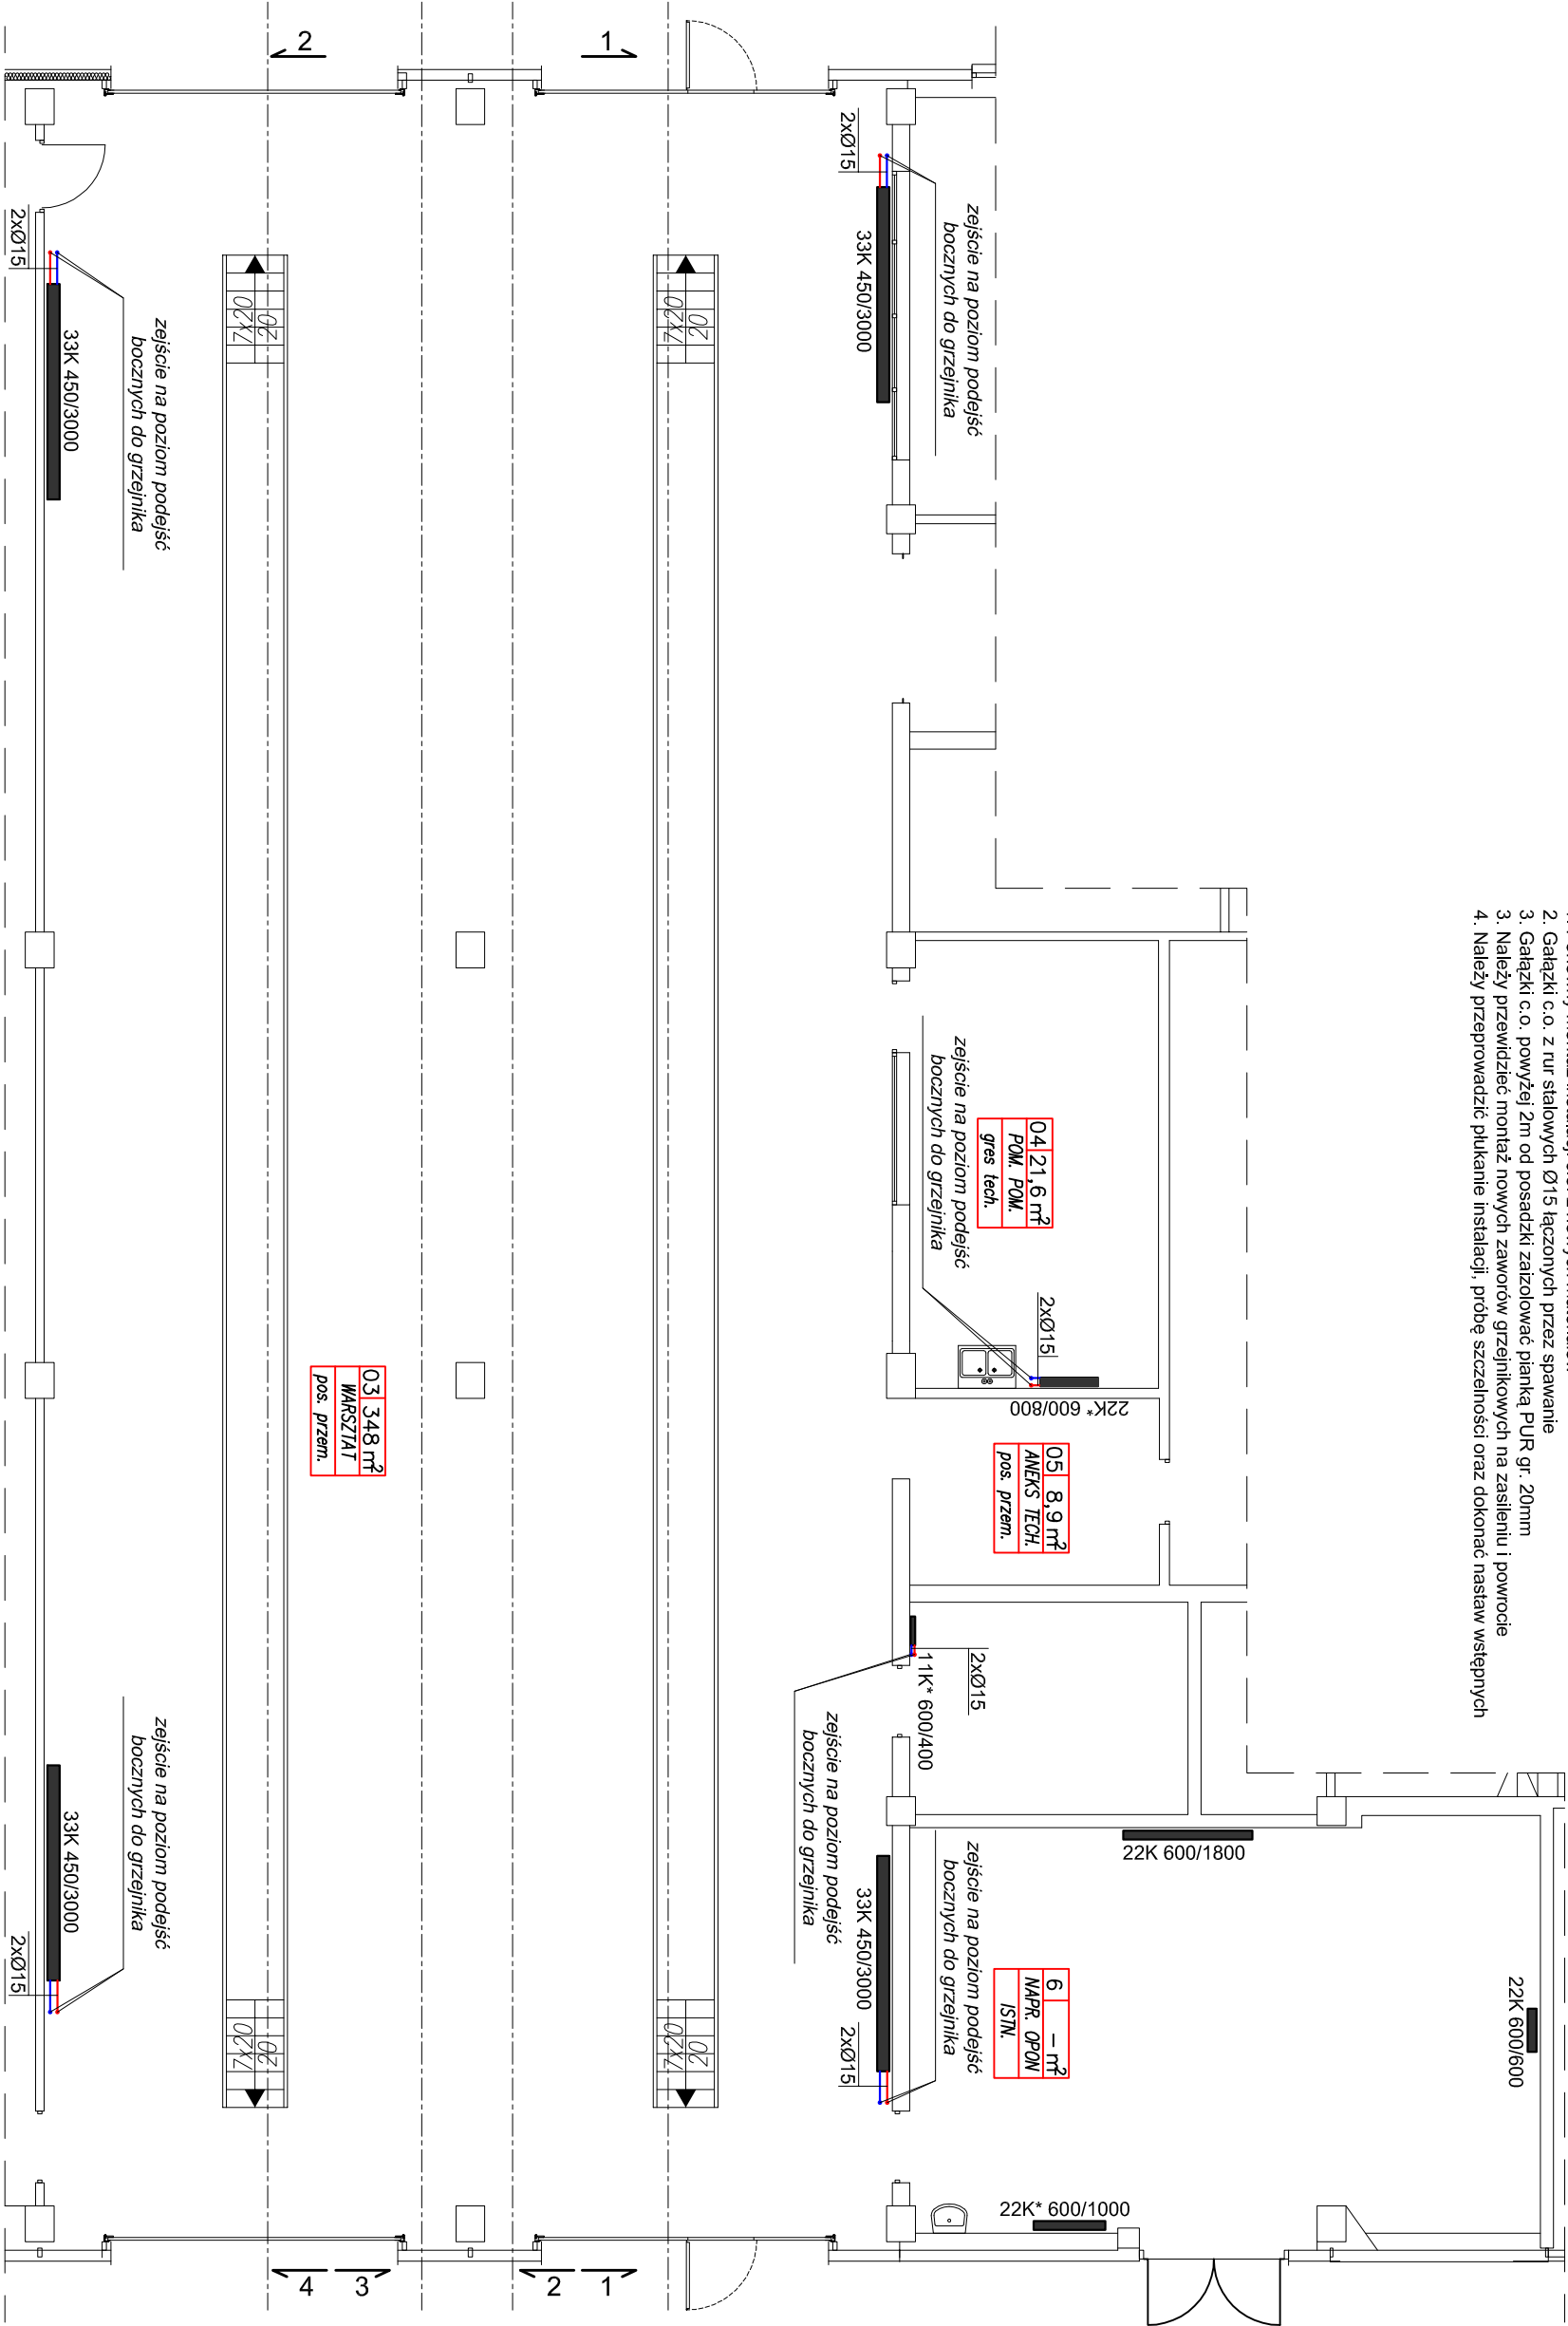

ekolux

BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW
BRANŻY SANITARNEJ
mgr inż. Tadeusz Nowakowski
ul. Leszczyńskiego 11, 76-200 Słupsk
tel. kom.: 59 841 79 05 / 501 099 885
e-mail: ekolux@gmail.com

TEMAT:
MODERNIZACJA BUDYNKU MZK
w Kobylnicy
ul. Poznańskiego 1A
76-251 Kobylnica

INWESTOR:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji
Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 41A, 76-200 Słupsk

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT PARTERU
(warsztat oraz pom. pomocnicze
- pom. nr 03.04.05.06)
INSTALACJA C.O.

BRANŻA:
SANITARNA

SKALA:
1:100

PROJEKTANT:
mgr inż. Tadeusz Nowakowski

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:
inż. Stefan Malchowski

PODPIS:

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Małgorzata Szczurowska
Piotr Nowakowski

PODPIS:

DATA:
Kwiecień 2013

NR RYSUNKU:
3.1.4