


- LEGENDA:
- Istniejące gałazki stalowe do demontażu i odtworzenia
 - 33K 450/3000 - Grzejnik płytowy zasilany bocznie (wymiana na nowe)
 - 33K* 450/3000 - Grzejnik j.w. w wersji ocynkowanej (wymiana na nowe)
 - - Zawór grzejnikowy na zasileniu i powrocie
 - Istniejąca instalacja c.o.

- UWAGI:
1. Ponowny montaż instalacji c.o. z nowych materiałów
 2. Gałazki c.o. z rur stalowych Ø15 łączonych przez spawanie
 3. Gałazki c.o. powyżej 2m od posadzki zaizolować pianką PUR gr. 20mm (dot. pom. 02)
 4. Należy przewidzieć montaż nowych zaworów grzejnikowych na zasileniu i powrocie
 5. Należy przeprowadzić płukanie instalacji, próbę szczelności oraz dokonać nastaw wstępnych
 6. Należy wykonać nową parę gałazek do przeniesionych grzejników na lekkiej ścianie osłonowej
 7. Grzejniki zlokalizowane na ścianie osłonowej montować na konstrukcji wsporczej wg. proj. konstrukcyjnego

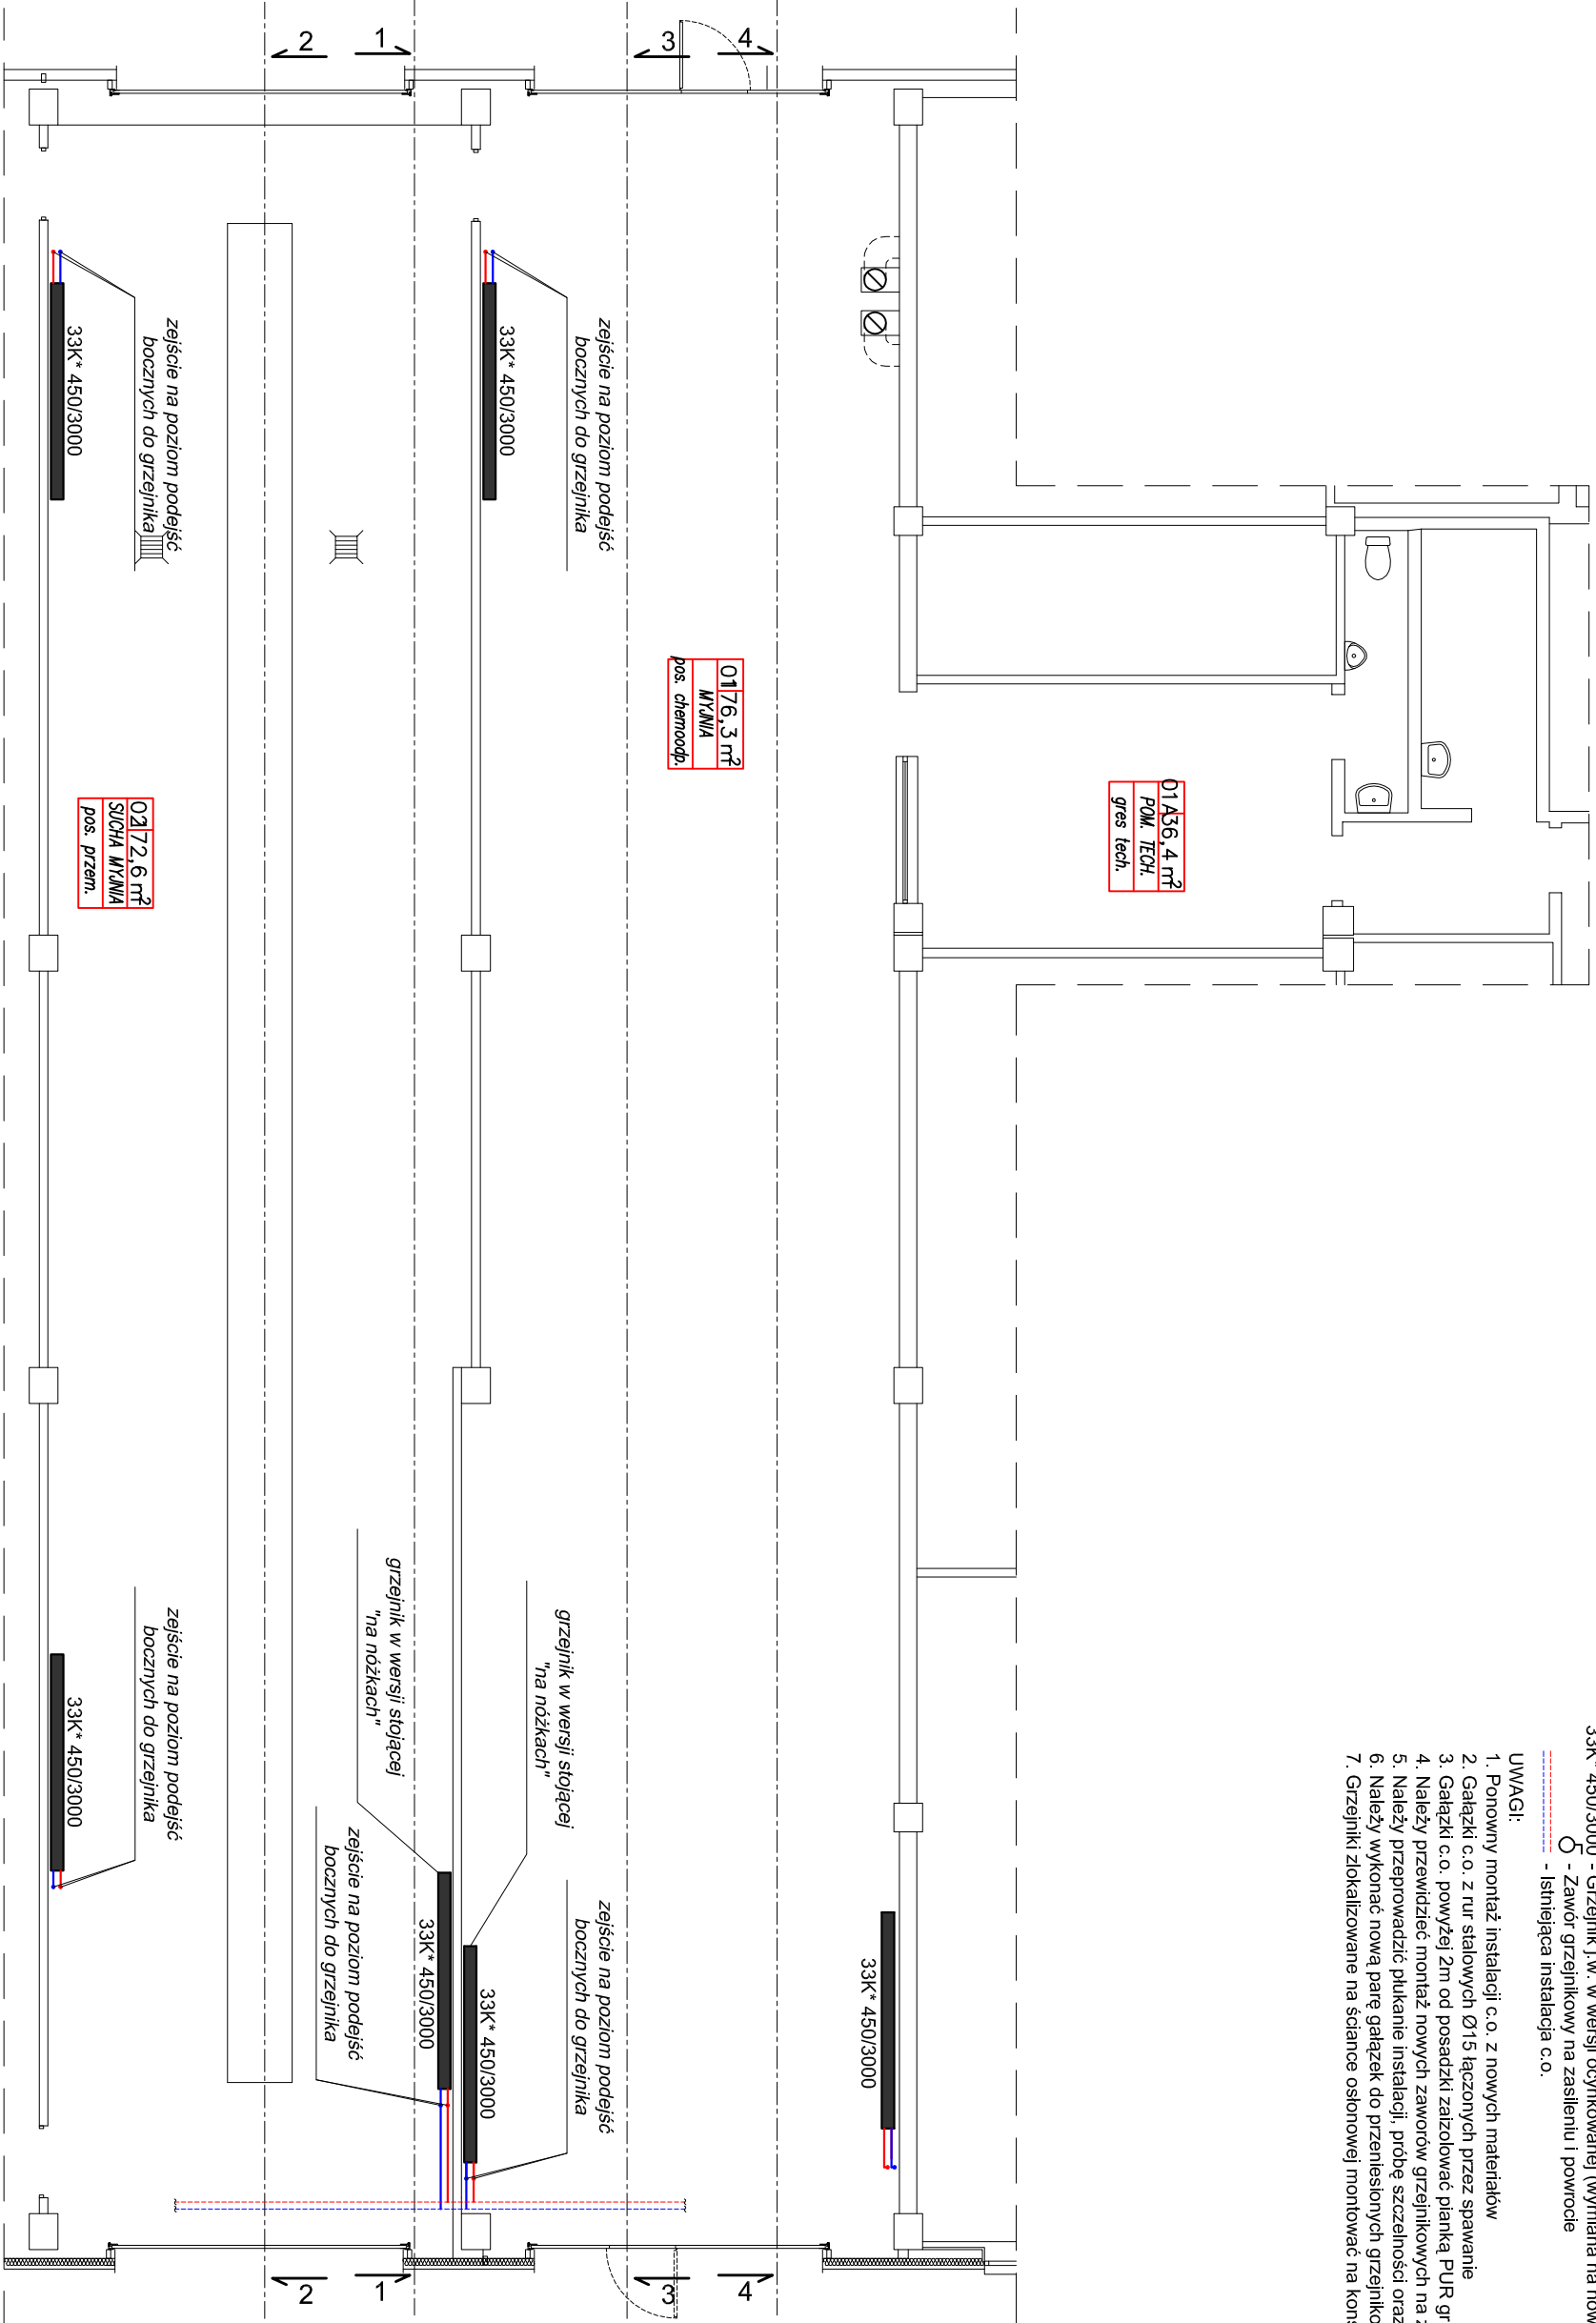

ekolux

BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW
BRANŻY SANITARNEJ
mgr inż. Tadeusz Nowakowski
ul. Leszczyńskiego 11, 76-200 Słupsk
tel. kom.: 59 841 79 05 / 501 099 885
e-mail: ekolux@gmail.com

TEMAT:
MODERNIZACJA BUDYNKU MZK
w Kobylnicy
ul. Poznańskiego 1A
76-251 Kobylnica

INWESTOR:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji
Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 41A, 76-200 Słupsk

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT PARTERU
(myjnia, sucha myjnia - pom. nr 01, 02)
INSTALACJA C.O.
montaż/demontaż

BRANŻA:
SKALA:
1:100

SANITARNA

PROJEKTANT:
mgr inż. Tadeusz Nowakowski
Uprawnienia projektowe w specjalności
Instalacyjno-Heatingowej branży sanitarnej
upr. nr AI 8348/15294

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:
inż. Stefan Małchowski
Uprawnienia projektowe w specjalności
Instalacyjno-Heatingowej branży sanitarnej
upr. nr UANW 8348/1567

PODPIS:

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Małgorzata Szczurowska
Piotr Nowakowski

PODPIS:

DATA:
Kwiecień 2013

NR RYSUNKU:
3.1.0