


LEGENDA:

- Istniejące gałazki stalowe do demontażu i odtworzenia
- 33K 450/3000 - Grzejnik płytowy zasłany bocznie (wymiana na nowy)
- Ø - Zawór grzejnikowy na zasileniu i powrocie
- Istniejąca instalacja c.o.
- Istniejąca instalacja wody zimnej do demontażu i odtworzenia (stal)
- Istniejąca instalacja wody ciepłej do demontażu i odtworzenia (stal)
- Istniejące instalacje wodociągowe


UWAGI:

- Ponowny montaż instalacji c.o., z.w., c.w. z nowych materiałów
- Gałązki c.o. z rur stalowych Ø15 łączonych przez spawanie
- Gałązki c.o. powyżej 2m od posadzki zaizolować pianką PUR gr. 20mm
- Należy przewidzieć montaż nowych zaworów grzejnikowych na zasileniu i powrocie
- Należy przeprowadzić płukanie instalacji, próbę szczelności oraz dokonać nastaw wstępnych
- Podjęćca wodociągowe z rur PP łączonych przez zgrzewanie

1-1

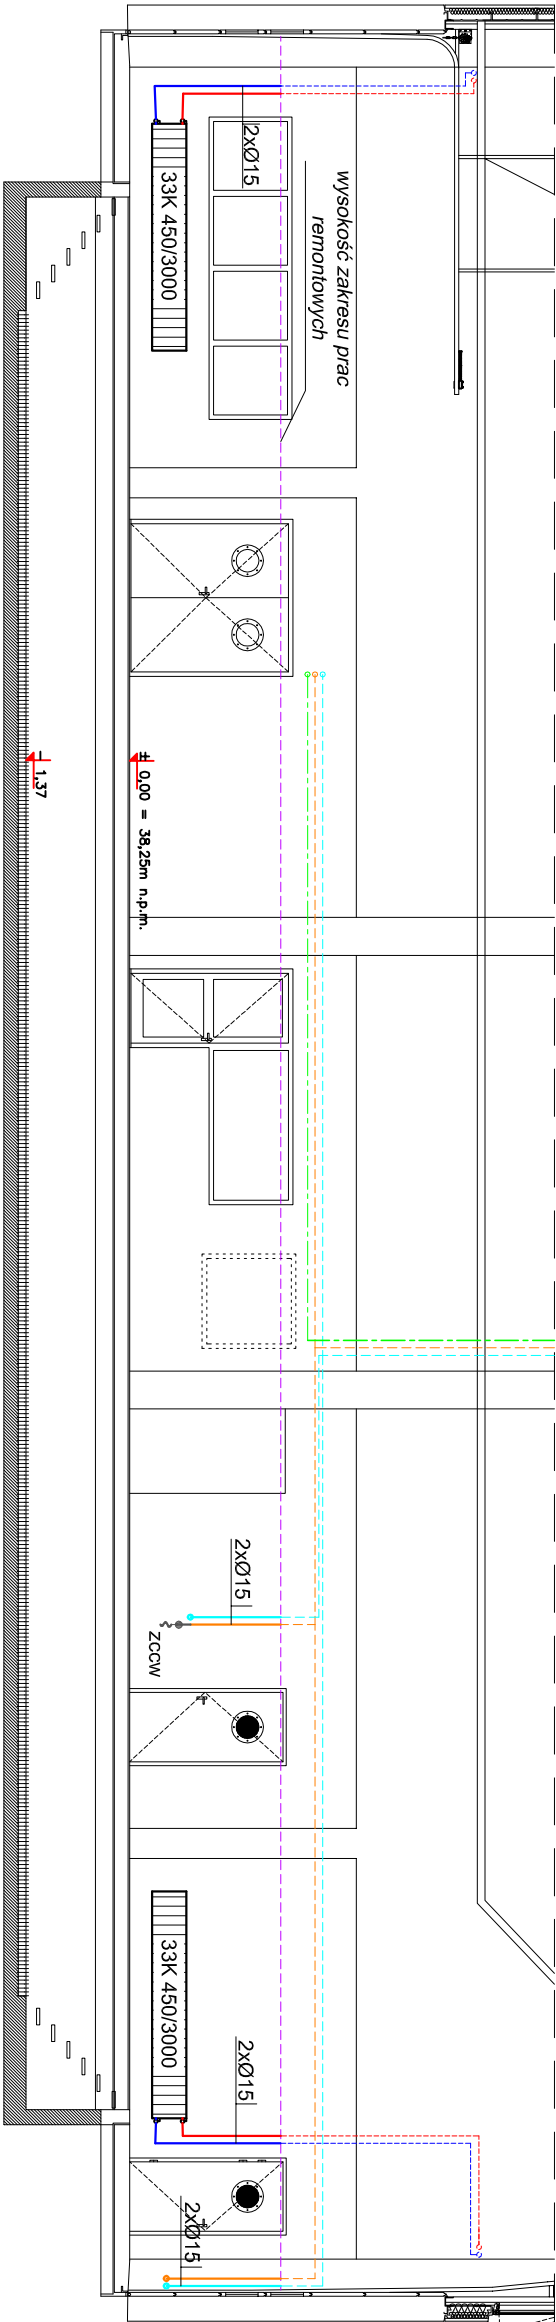

2-2

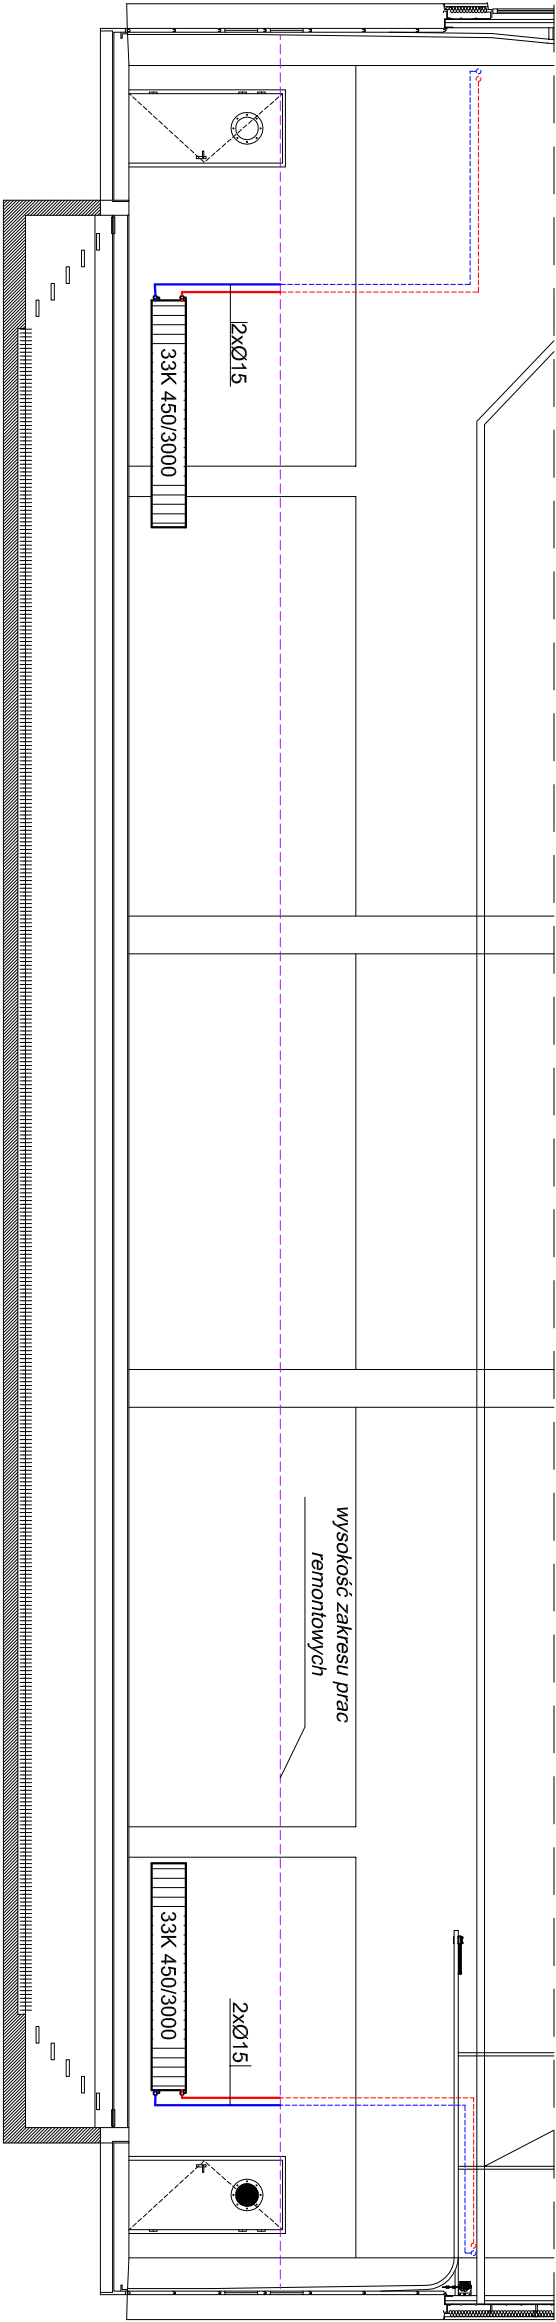

eko lux BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW BRANŻY SANITARNEJ mgr inż. Tadeusz Nowakowski ul. Leszczyńskiego 11, 76-200 Słupsk tel. kom.: 59 841 79 05 / 501 099 885 e-mail: ekolux@gmail.com	
TEMAT: MODERNIZACJA BUDYNKU MZK w Kobylnicy ul. Poznańskiego 1A 76-251 Kobylnica	
INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. ul. Szczecińska 41A, 76-200 Słupsk	
FAZA:	
PROJEKT BUDOWLANY	
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU (warsztat - pom. nr 03 - przebieg) INSTALACJA C.O. oraz WODNA demontaż/montaż	
BRANŻA: SANITARNA	SKALA: 1:100
PROJEKTANT: mgr inż. Tadeusz Nowakowski Uprawnienia projektowe w specjalności Instalacyjno-Remontowej branży sanitarnej upr. nr AI 8348/15294	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: inż. Stefan Małgorzata Uprawnienia projektowe w specjalności Instalacyjno-Remontowej branży sanitarnej upr. nr UANAV 8348/1567	PODPIS:
OPRACOWAŁ: mgr inż. Małgorzata Szczurowska Piotr Nowakowski	PODPIS:
DATA: Kwiecień 2013	NR RYSUNKU: 3.1.5